


Potek dvosistemskega DV 2x110 kV Brestanica-Hudo severno od obstoječega dvosistemskega DV 2x110 kV Krško-Hudo in vzporedno z njim

Obstoječi enosistemski DV 110 kV Brestanica-Hudo od SM 84 do SM 102 se opusti v varovalnem pasu opuščenega daljnovoda se vzpostavi prejšnja raba prostora

Potek daljnovoda, ki se opusti, preko zavarovanega kozolca na Bajnofu

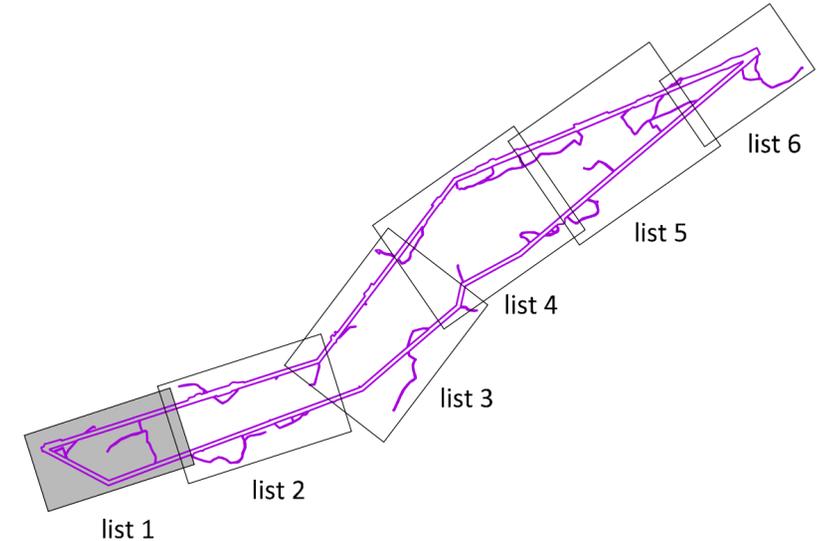

LEGENDA

- MEJA DPN
- OBČINSKE MEJE
- NAČRTOVANI DV 2X110 KV BRESTANICA-HUDO
- OBSTOJEČI DV 110 KV BRESTANICA-HUDO, KI SE OPUSTI
- STOJNO MESTO STEBRA
- DOSTOPNE POTEI DO STEBROV
- OBSTOJEČ GOZD
- POSEK GOZDA

LEGENDA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

- VODOVOD - KANALIZACIJA
- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - VN 100 kV - nadzemni vodi
- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - SN 20kV - nadzemni vodi
- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4kV - nadzemni vodi
- ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - SN 20kV - podzemni vodi
- PLINOVOD - PRENOSNO OMREŽJE
- TK KABELSKA KANALIZACIJA

načrtovalec:				investitor:	
				Elektro-Slovenija, d.o.o.	
ime:		id. št.:		pobudnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo	
vodja naloge: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.		ZAPS 0850 KA		koordinator: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor	
sodelavci:				naziv: DPN za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kV Brestanica-Hudo	
				faza: SPREJET DOKUMENT	
				naslov karte: Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra	
št. naloge: J-2/11		datum: november 2012		merilo: 1 : 2000	
				št. lista: 2.1	